



Vandbehandling Hejls Vandværk


Hejls Vandværk har en kildeplads med 3 boringer ved værket.

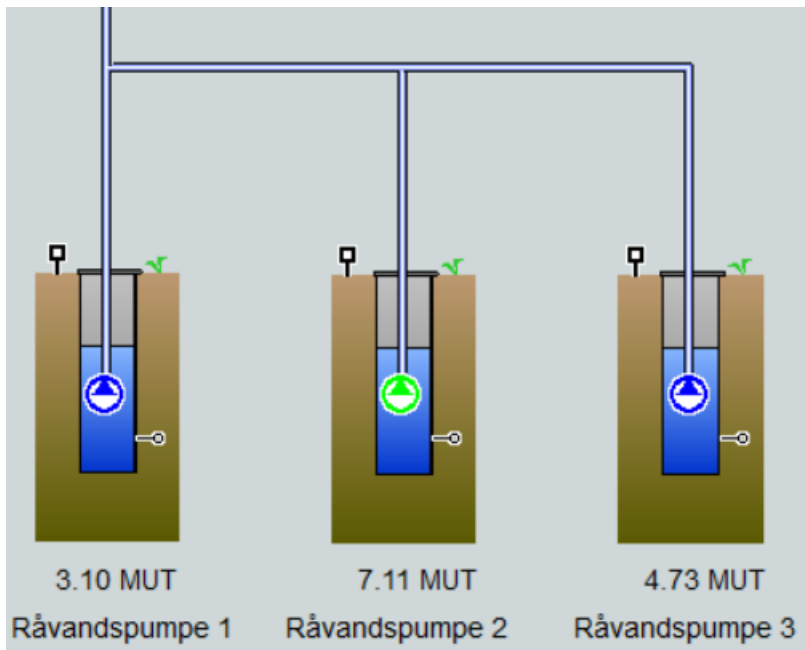


Råvandet fra de 3 boringer føres i fælles ledning ind i vandværket til iltningstrappen, hvor der fjernes gasser som metan og svovlbrinte.

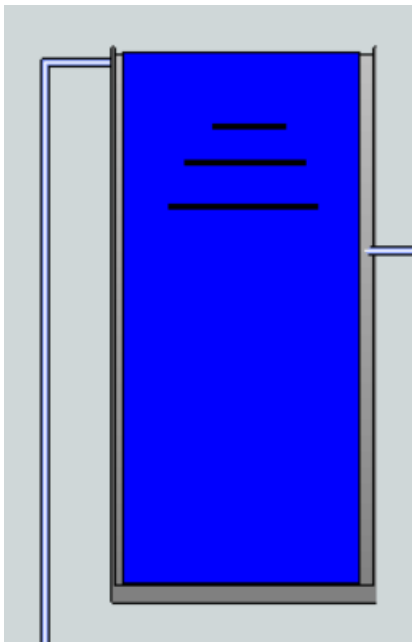


Fra iltningstrappe ledes vandet til 5 åbne filtre, hvor råvandets jern- og manganindhold filtreres fra.

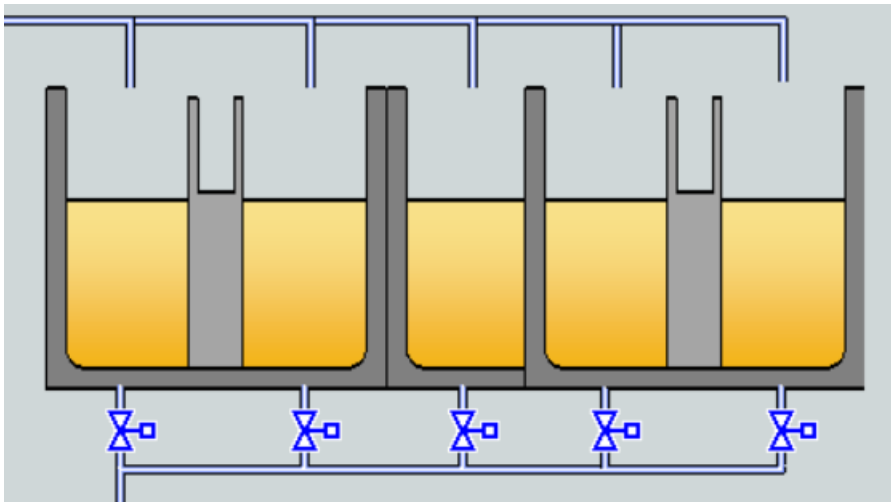

Fra filtrene ledes vandet til 3 rentvandstanke på samlet 220 m³. Den ene tanke er placeret under værket de to andre er placeret under terræn.

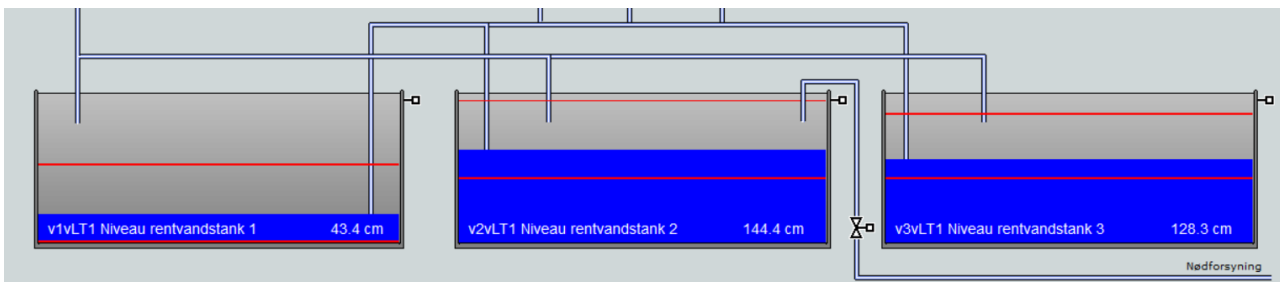

Værket har en behandlingskapacitet på 60 m³/h og en udpumpningskapacitet på 70 m³/h.

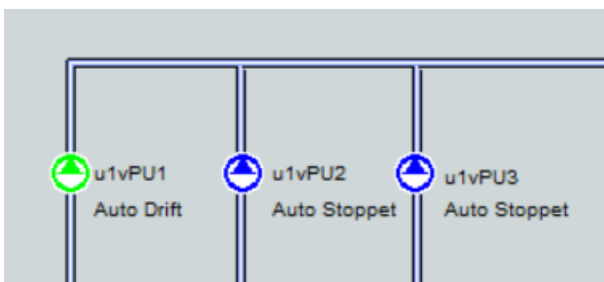

Hejls vandværk har 2 nødforsyninger, en fra Aller Vandværk som kan pumpet vandet i rentvandstankene og en fra Hejlsminde Vandforsyning Syd som kan forsyne Hejlsminde Nord og sommerhusområdet Mindegården.